


# MEKANİK SİSTEM PID ÖRNEK

# PID Kontrolörler

Aşağıdaki sistemi ele alalım.

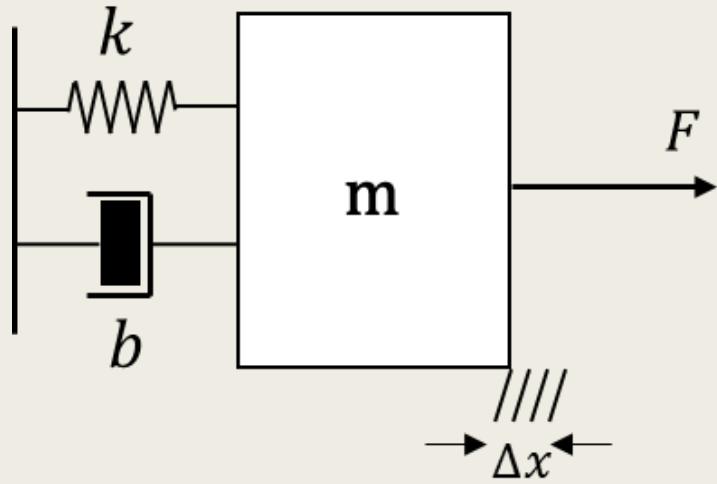

Sistemde hareketi sağlayan bir  $F$  kuvveti ile bu kuvvete karşı koyan  $F_m, F_k, F_b$  kuvvetleri bulunmaktadır. Bu durumda;

$$F = F_m + F_k + F_b \quad 3.5$$

Sistemin girişini  $F$  kuvveti, çıkışını da  $x(t)$  yer değiştirmesi olarak kabul edelim.

$$F = m \frac{d^2}{dt^2} x(t) + kx(t) + b \frac{d}{dt} x(t) \quad 3.6$$

Transfer fonksiyonunu bulmak için eşitliğin her iki tarafının da Laplace dönüşümlerini alalım.

$$F = F(s) \quad 3.7$$

$$F(s) = ms^2 x(s) + kx(s) + bsx(s)$$

$$\frac{x(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + k + bs}$$

# PID Kontrolörler

$$m = 1 \text{ kg}$$

$$b = 10 \text{ N s/m}$$

$$k = 20 \text{ N/m}$$

$$F = 1 \text{ N}$$

Olarak seçelim. Bu değerleri transfer fonksiyonunda yerine koyalım.

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$$


Bu örnekte K<sub>p</sub>, K<sub>i</sub> ve K<sub>d</sub>'nin

- *Hızlı yükselme zamanı*
- *En küçük aşma*
- *En küçük kalıcı durum hatası*

Elde etmedeki katkılarını anlamaya çalışacağız.

# PID Kontrolörler

```
s = tf('s');
P = 1/(s^2 + 10*s + 20);
step(P)
```

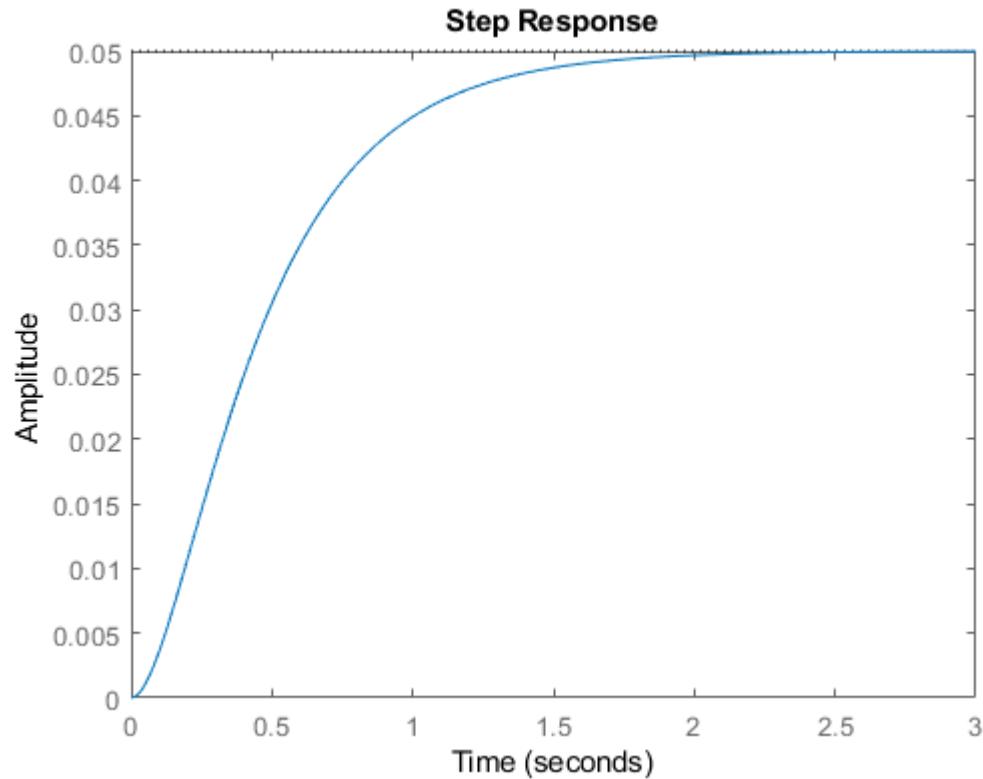

Transfer fonksiyonunun kazancı  $1/20$ , yani birim adım girişine karşı yanıtın son değeri  $0.05$ 'dir. , Bu, oldukça büyük olan  $0.95$ 'lik bir kalıcı durum hatasına karşılık gelir. Ayrıca yükselme süresi yaklaşık bir saniye, yerleşme süresi ise yaklaşık  $1.5$  saniyedir. Yükselme süresini azaltacak, yerleşme süresini azaltacak ve kalıcı durum hmasını ortadan kaldırıracak bir kontrolör tasarlayalım.


# PID Kontrolörler

PID gain	Overshoot	Settling time	Steady-state error
Increasing $k_p$	Increases	Minimal impact	Decreases
Increasing $k_i$	Increases	Increases	Zero error
Increasing $k_d$	Decreases	Decreases	No impact

# PID Kontrolörler

## ORANSAL KONTROL

Yukarıda gösterilen tablodan oransal denetleyicinin ( $K_p$ ) yükselme süresini azalttığını, aşmayı artırduğunu ve kararlı durum hatasını azalttığını biliyoruz.

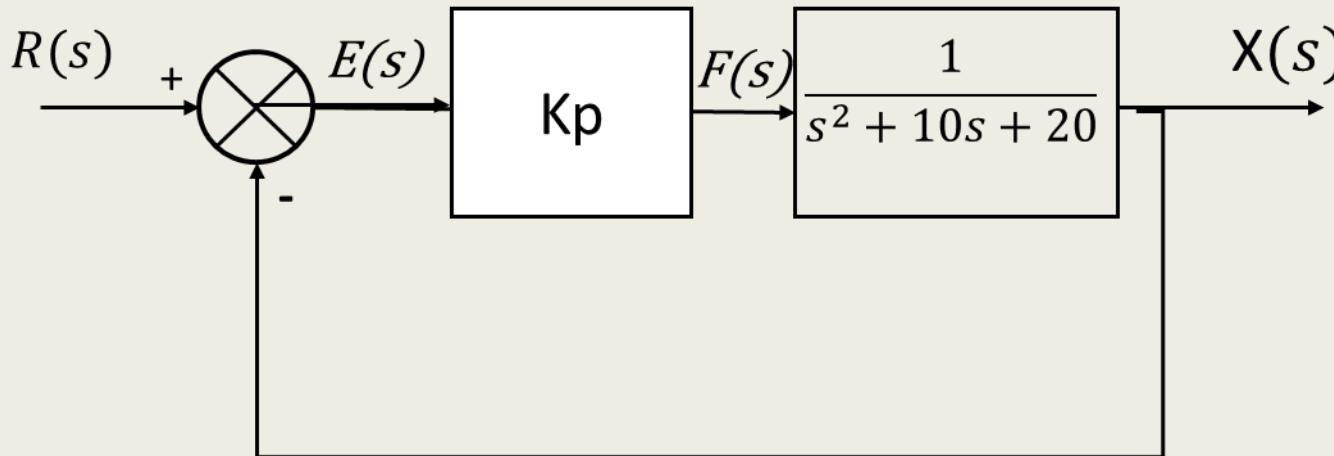

$$T(s) = \frac{X(s)}{R(s)} = \frac{K_p}{s^2 + 10s + (20 + K_p)}$$

$K_p=300$  verelim;

# PID Kontrolörler

## ORANSAL KONTROL


```
Kp = 300;  
C = pid(Kp)  
T = feedback(C*P,1)  
  
t = 0:0.01:2;  
step(T,t)
```

```
C =  
  
Kp = 300
```

P-only controller.

```
T =  
  
300  
-----  
s^2 + 10 s + 320
```

Continuous-time transfer function.

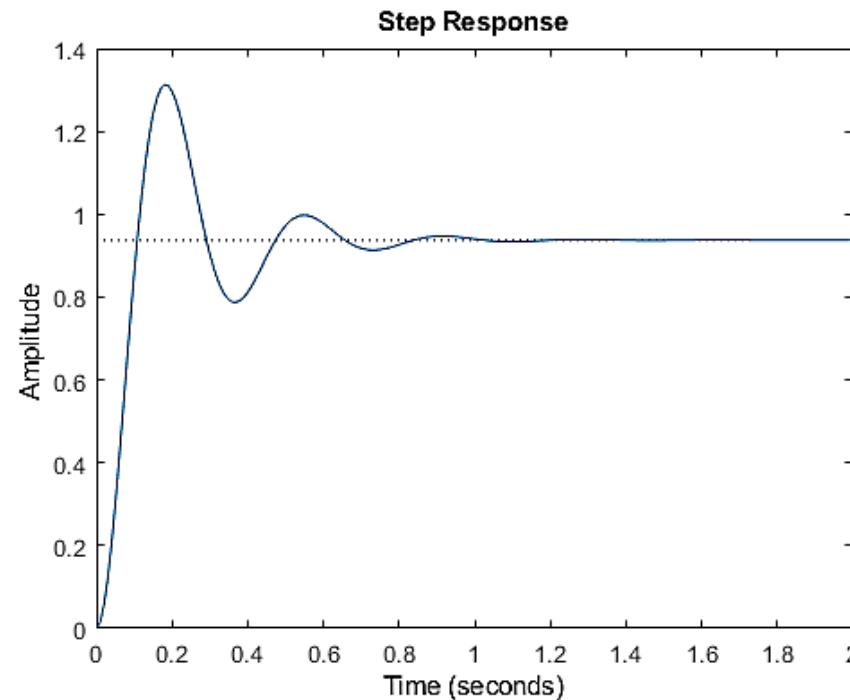


Yukarıdaki grafik, oransal denetleyicinin hem yükselme süresini hem de kalıcı durum hatasını azalttığını, aşmayı artırdığını ve yerleşme süresini az miktarda azalttığını göstermektedir.

# PID Kontrolörler

## ORANSAL + TÜREV (PD) KONTROL

Yukarıda gösterilen tablodan, türev kontrolünün ( $K_d$ ) eklenmesinin hem aşmayı hem de yerleşme süresini azaltma eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Verilen sistemin kapalı döngü transfer fonksiyonu:

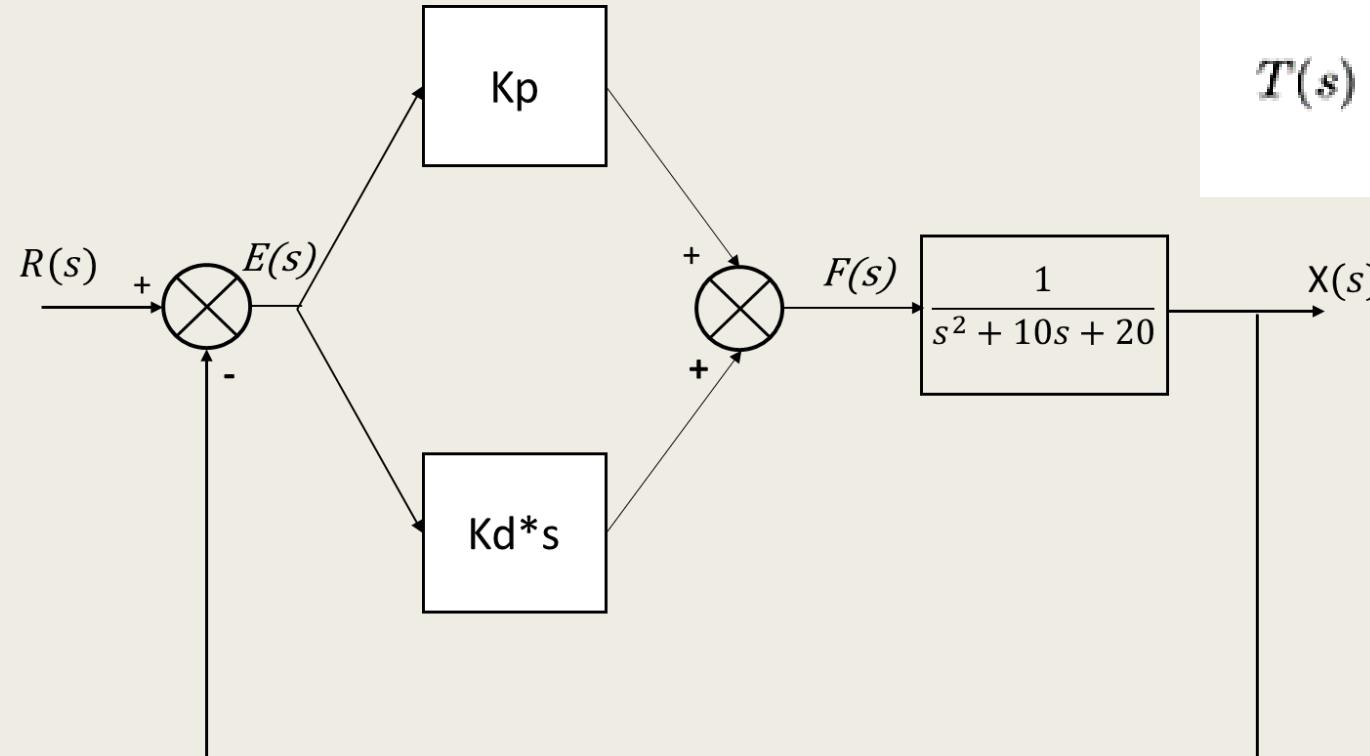

$$T(s) = \frac{X(s)}{R(s)} = \frac{K_d s + K_p}{s^2 + (10 + K_d)s + (20 + K_p)}$$

# PID Kontrolörler

## ORANSAL + TÜREV (PD) KONTROL

$$K_p = 300;$$

$$K_d = 10;$$

$$C = \text{pid}(K_p, 0, K_d)$$

$$T = \text{feedback}(C * P, 1)$$

$$t = 0:0.01:2;$$

```
step(T, t)
```

$$C = K_p + K_d * s$$

with  $K_p = 300$ ,  $K_d = 10$


Continuous-time PD controller in parallel form.

$$T =$$

$$10 s + 300$$

$$\frac{s^2 + 20 s + 320}{}$$

Continuous-time transfer function.

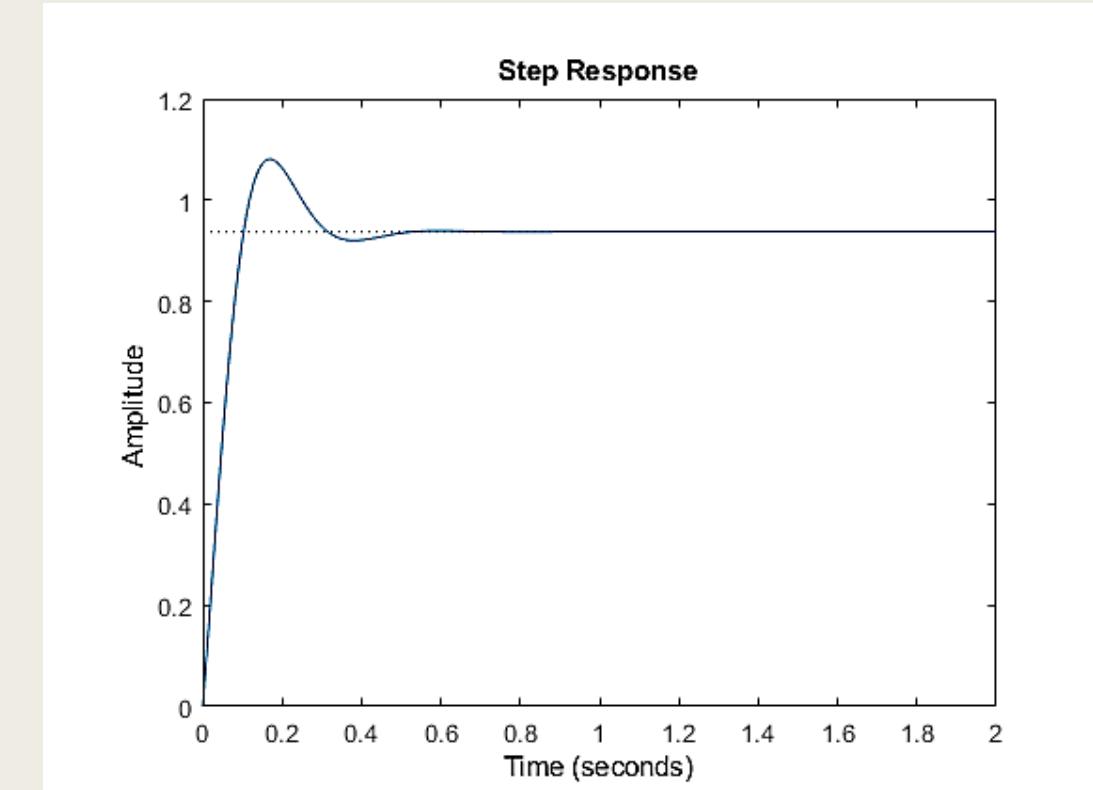


Bu grafik, türev teriminin eklenmesinin hem aşmayı hem de yerleşme süresini azalttığını ve yükselme süresi ve kararlı durum hatası üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

# PID Kontrolörler

## ORANSAL + İNTEGRAL (PI) KONTROLÖR

PID kontrolüne geçmeden önce PI kontrolünü inceleyelim. Tablodan, integral kontrolünün ( $K_i$ ) eklenmesinin yükselme süresini azaltma eğiliminde olduğunu, hem zirve hem de yerleşme süresini artırdığını ve kararlı durum hatasını azalttığını görüyoruz.

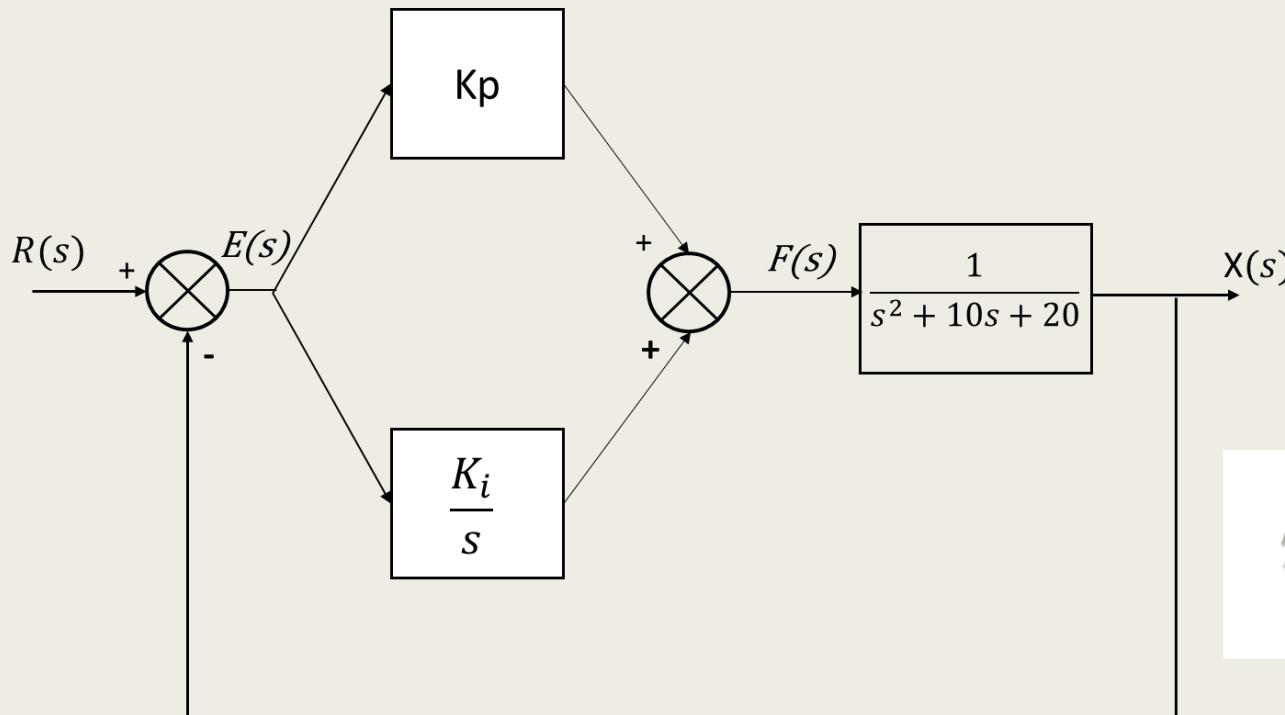

$$T(s) = \frac{X(s)}{R(s)} = \frac{K_p s + K_i}{s^3 + 10s^2 + (20 + K_p)s + K_i}$$

# PID Kontrolörler


```
Kp = 30;  
Ki = 70;  
C = pid(Kp,Ki)  
T = feedback(C*P, 1)
```

```
t = 0:0.01:2;  
step(T,t)
```

```
C =  
  
    1  
Kp + Ki * ---  
    s  
|  
with Kp = 30, Ki = 70
```

Continuous-time PI controller in parallel form.

```
T =  
  
    30 s + 70  
-----  
s^3 + 10 s^2 + 50 s + 70
```

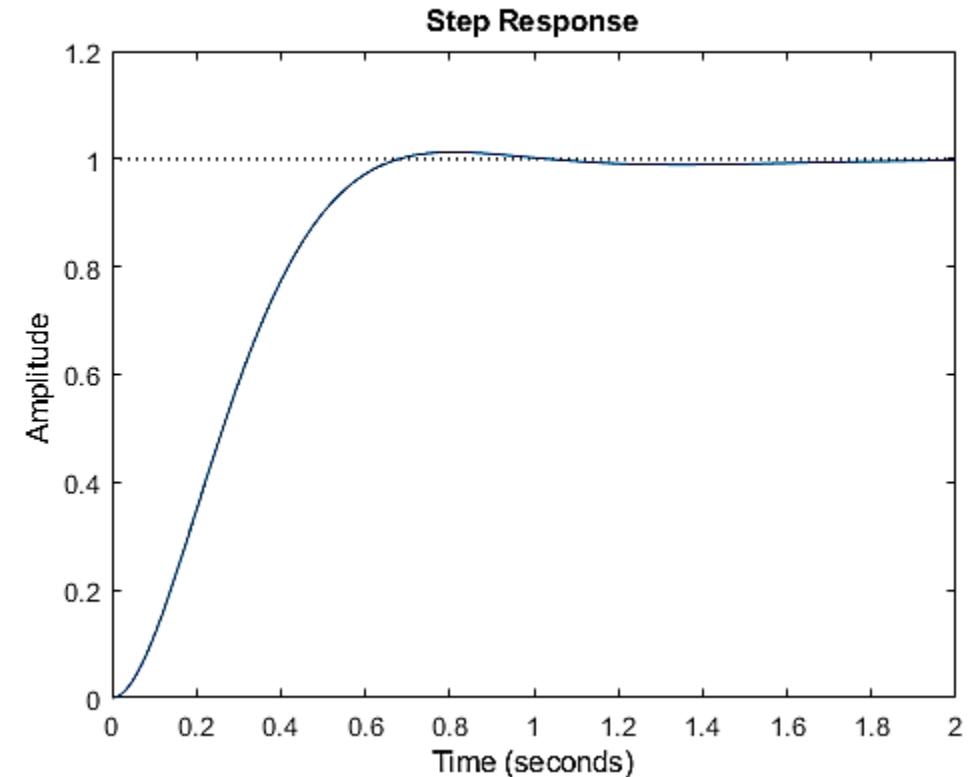


Oransal kazancı (Kp) azalttık çünkü integral denetleyici yükselme süresini de azaltır ve oransal denetleyicinin yaptığı gibi aşmayı artırır (çift etki).

Yukarıdaki yanıt, integral denetleyicinin bu durumda kararlı durum hatasını ortadan kaldırdığını göstermektedir.

# PID Kontrolörler

ORANSAL + TÜREV + İNTEGRAL (PID) KONTROL

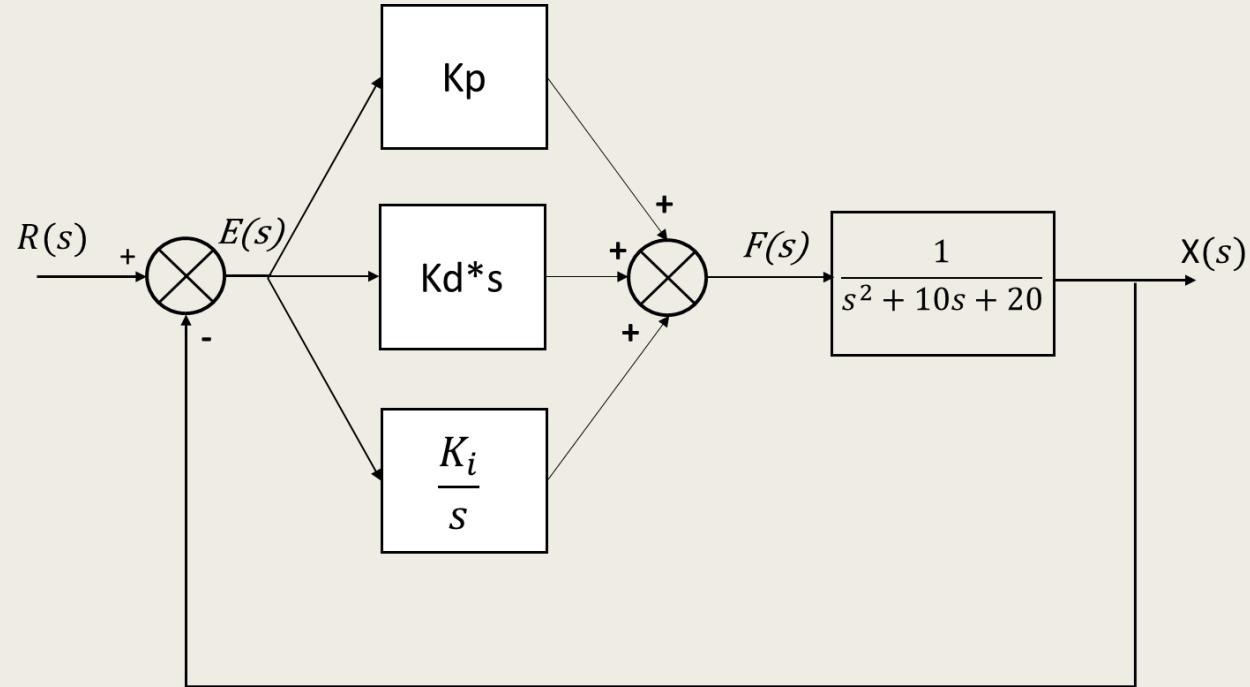

$$T(s) = \frac{X(s)}{R(s)} = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s^3 + (10 + K_d)s^2 + (20 + K_p)s + K_i}$$

# PID Kontrolörler

```
Kp = 350;  
Ki = 300;  
Kd = 50;  
C = pid(Kp,Ki,Kd)  
T = feedback(C*P,1);  
  
t = 0:0.01:2;  
step(T,t)
```

T =

$$30 s + 70$$

$$\frac{30 s + 70}{s^3 + 10 s^2 + 50 s + 70}$$

Continuous-time transfer function.


C =

$$\frac{1}{K_p + K_i * \frac{1}{s} + K_d * s}$$

with  $K_p = 350$ ,  $K_i = 300$ ,  $K_d = 50$

Continuous-time PID controller in parallel form.

# PID Kontrolörler

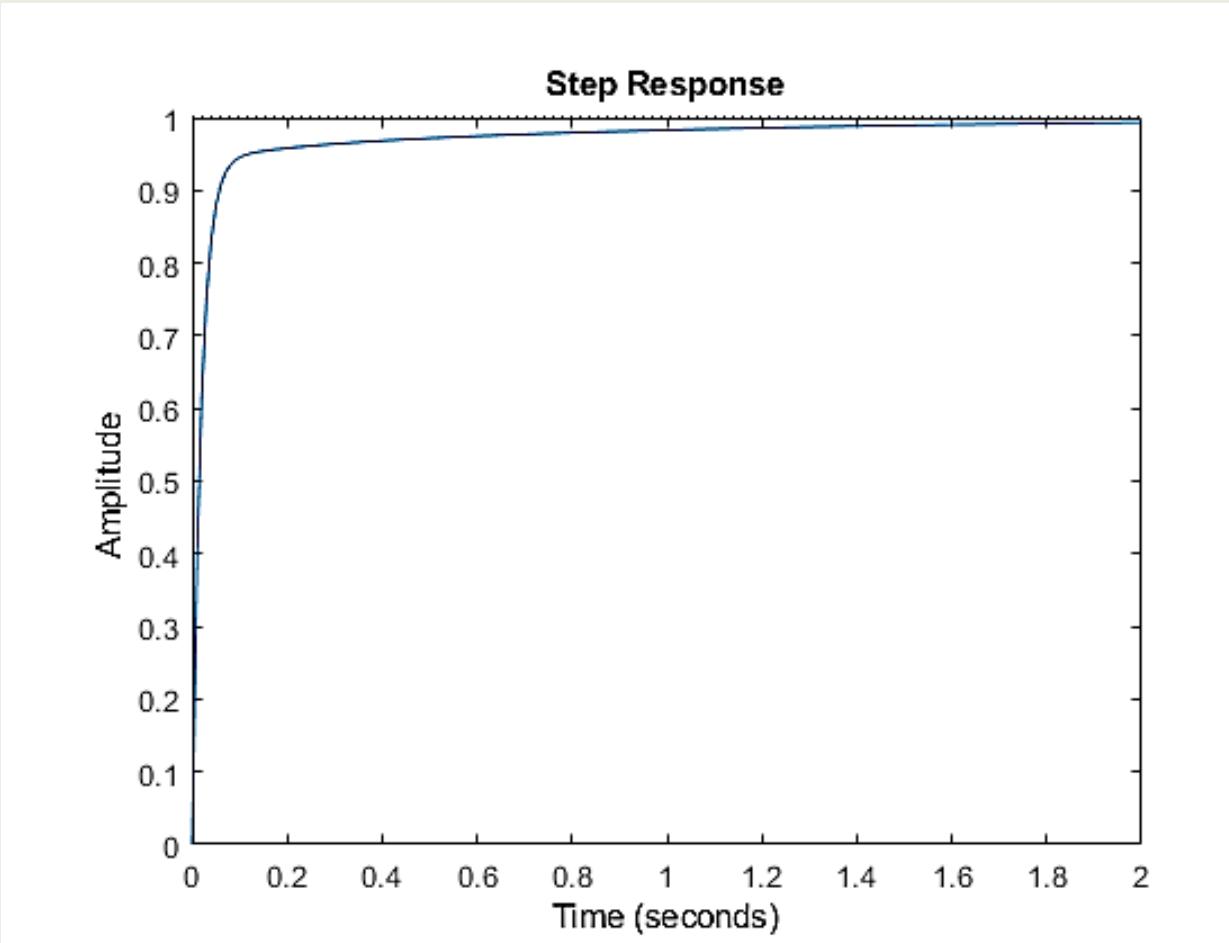

Şimdi, aşma, hızlı yükselme süresi ve sabit durum hatası olmayan bir kapalı döngü sistemi tasarladık.


# PID Kontrolörler

## Bir PID Denetleyicisi Tasarlamak İçin Genel İpuçları

Belirli bir sistem için bir PID denetleyici tasarlarken, istenen yanıt elde etmek için aşağıda gösterilen adımları izleyebilirsiniz.

- Açık döngü yanıtı alın ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini belirleyin
- Yükselme süresini iyileştirmek için oransal bir kontrol ekleyin
- Aşmayı azaltmak için bir türev kontrol ekleyin
- Kararlı durum hmasını azaltmak için bir integral kontrolü ekleyin
- İstenilen genel yanıtı elde edene kadar  $K_p$ ,  $K_i$  ve  $K_d$  kazanımlarının her birini ayarlayın.
- Hangi kontrolörün hangi özellikleri kontrol ettiğini öğrenmek için yukarıda verilen tabloya başvurabilirsiniz.
- Son olarak, gerekli olmadıkça üç denetleyiciyi (oransal, türev ve integral) tek bir sisteme uygulamanız gerekmeyi unutmayın. Örneğin, bir PI denetleyicisi verilen gereksinimleri karşılıyorsa (yukarıdaki örnekte olduğu gibi), o zaman sistemde bir türev denetleyici uygulamanız gerekmeyez. Denetleyiciyi mümkün olduğunda basit tutun.

# PI Kontrolör Sorusu

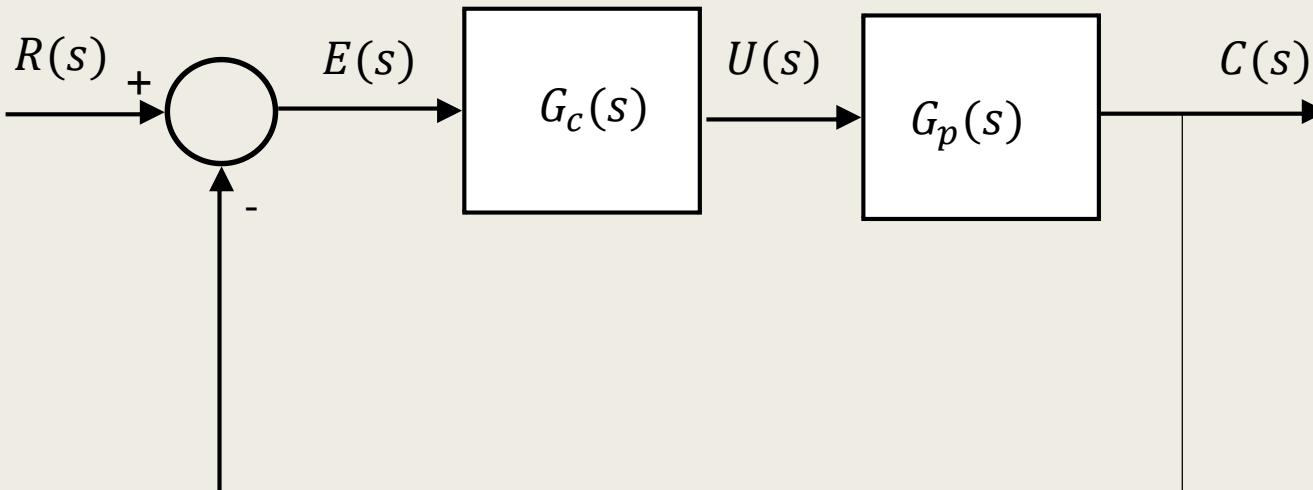

$$G_p(s) = \frac{1}{s + 1}$$

Kontrol sisteminin birim basamak girişi için:

- $K_p=1$  oransal kontrolörle geri beslemeli davranışını inceleyiniz.
- Bu sistemin baskın kutuplarının sönum faktörü 0.8 ve doğal frekansı 10 olacak şekilde bir PI kontrolör tasarılayınız.
- Ortaya çıkan sistemi yorumlayınız.

# PI Kontrolör Örneği

a)  $G_C(\omega) = 1$        $G_P(\omega) = \frac{1}{s+1}$

İleri yol transfer fonksiyonu

$$T(\omega) = G_C(\omega) \cdot G_P(\omega)$$

$$T_S = \frac{1}{s+1}$$


Kesikli dobri transfer fonksiyonu:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{1}{s+1}} = \frac{1}{s+2} \quad \tau = 0.5 \text{ s dir.}$$

# PI Kontrolör Örneği

Kalıcı durum hatası :

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{S+1}} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

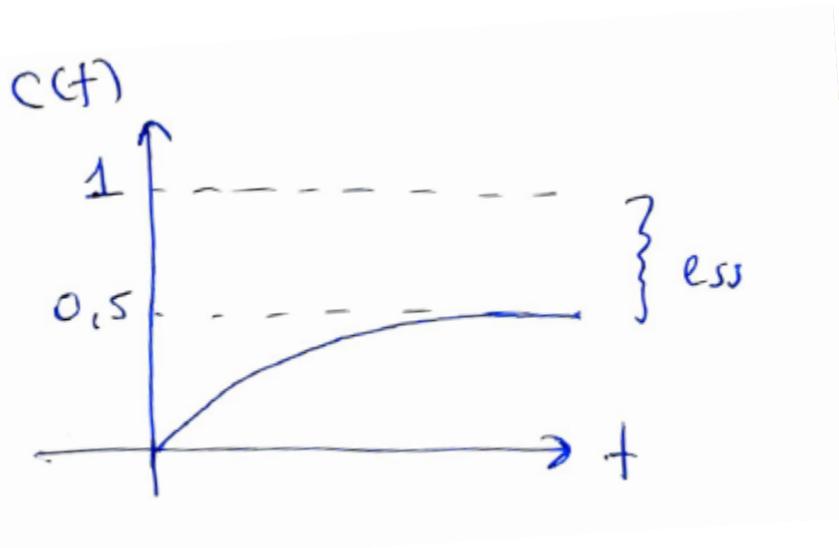

Görüldüğü gibi oldukça yüksek bir kalıcı durum hatası oluşmuştur.

# PI Kontrolör Örneği

b)  $\zeta = 0,8$ ,  $\omega_n = 10$ .

Verilen değerlerle göre:

$$M = e^{-\frac{\zeta \cdot \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = e^{-\frac{0,8 \cdot \pi}{\sqrt{1-0,64}}} = 0,015$$

$$tr = \frac{\pi - \theta}{\omega t} = \frac{\pi - \cos^{-1} \zeta}{\omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}} = 0,416 \cdot$$

$$ts = \frac{4}{\zeta \cdot \omega_n} = 0,55 \cdot$$


# PI Kontrolör Örneği

$$G_{ref}(s) = \frac{100}{s^2 + 16s + 100}$$

Referans verilen transfer fonksiyonu

PI kontrolör için  $G(s) = \frac{K_p s + K_i}{s}$ .

$$G_p(s) = \frac{1}{s+1}$$

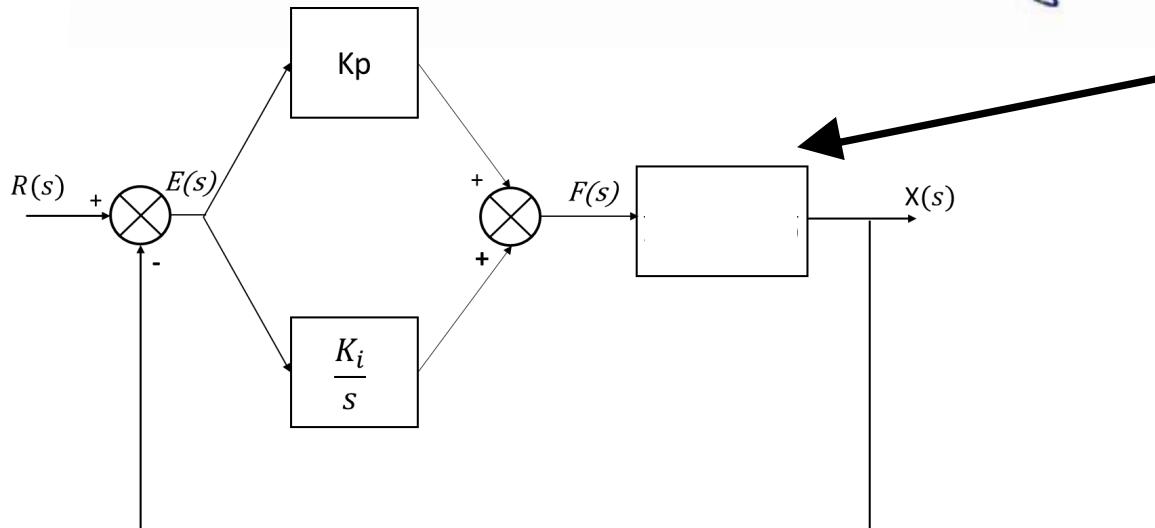

# PI Kontrolör Örneği

PI kontrollü sistemin transfer fonksiyonunu bulalım:

$$G(j\omega) = \frac{\frac{K_p s + K_i}{s(\omega+1)}}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s(s+1)}} = \frac{K_p s + K_i}{s^2 + (K_p + 1)s + K_i}$$

Verilen sönüm oranı ve doğal frekans değerlerinin sağlanması için:


$$1 + K_p = 16 \rightarrow K_p = 15$$

$$K_i = 100$$

# PI Kontrolör Örneği

PI kontrollü sistemin transfer fonksiyonunu bulalım:

$$Q(s) = \frac{15s + 100}{s^2 + 16s + 100} = \frac{15 \cdot (s + 6,67)}{s^2 + 16s + 100}$$

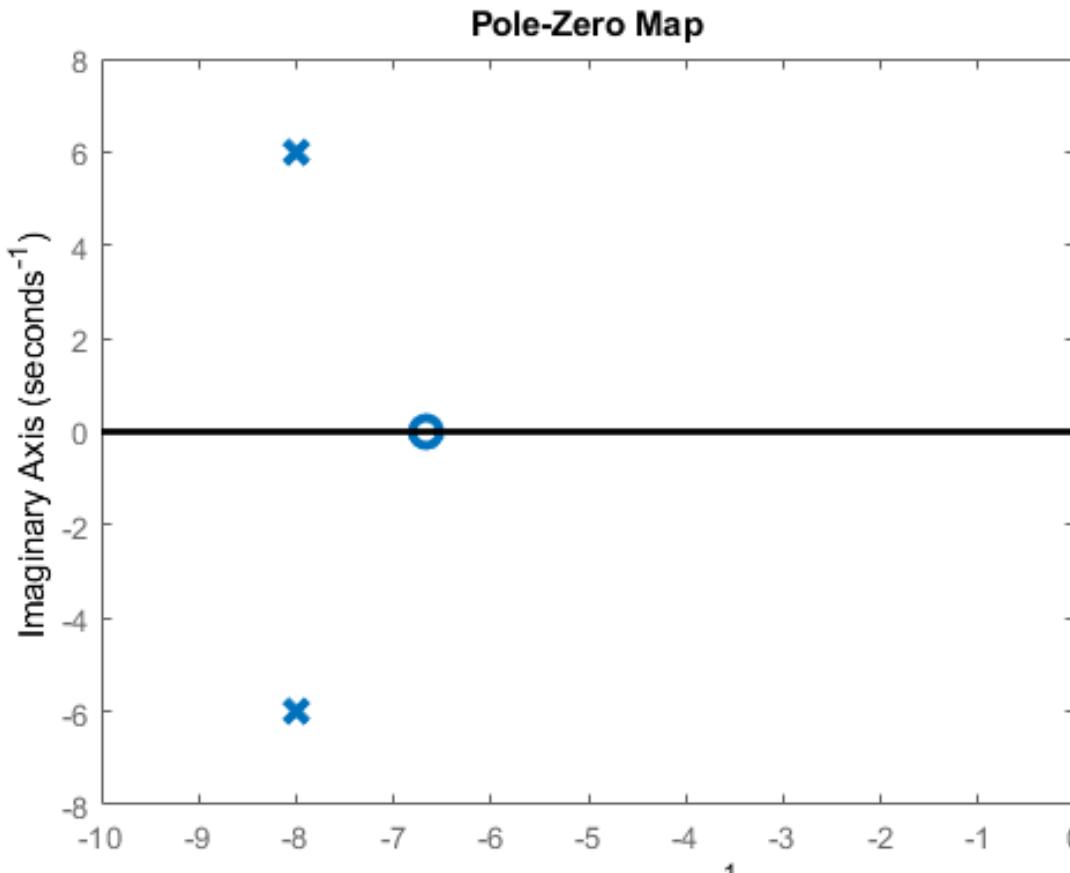

# PI Kontrolör Örneği

PI kontrollü sistemin transfer fonksiyonunu bulalım:

$$Q(s) = \frac{15s + 100}{s^2 + 16s + 100} = \frac{15 \cdot (s + 6,67)}{s^2 + 16s + 100}$$

```
clc;clear;close all;
s = tf('s');
Ref_Kontrolor= 100/(s^2 + 16*s + 100)
PI_Kontrolor = (15*s+100) / (s^2 + 16*s + 100)
P_Kontrolor=1/(s+2)
step(P_Kontrolor);
hold on;
step(PI_Kontrolor);
step(Ref_Kontrolor)
```

# PI Kontrolör Örneği


PI kontrollü sistemin transfer fonksiyonunu bulalım:

$$Q(s) = \frac{15s + 100}{s^2 + 16s + 100} = \frac{15 \cdot (s + 6,67)}{s^2 + 16s + 100}$$

```
>> damp(PI_Kontrolor)
```

Pole	Damping (rad/seconds)	Frequency (seconds)	Time Constant
-8.00 + 6i	8.00e-01	1.00e+01	1.25e-01
-8.00 - 6i	8.00e-01	1.00e+01	1.25e-01


# PI Kontrolör Örneği

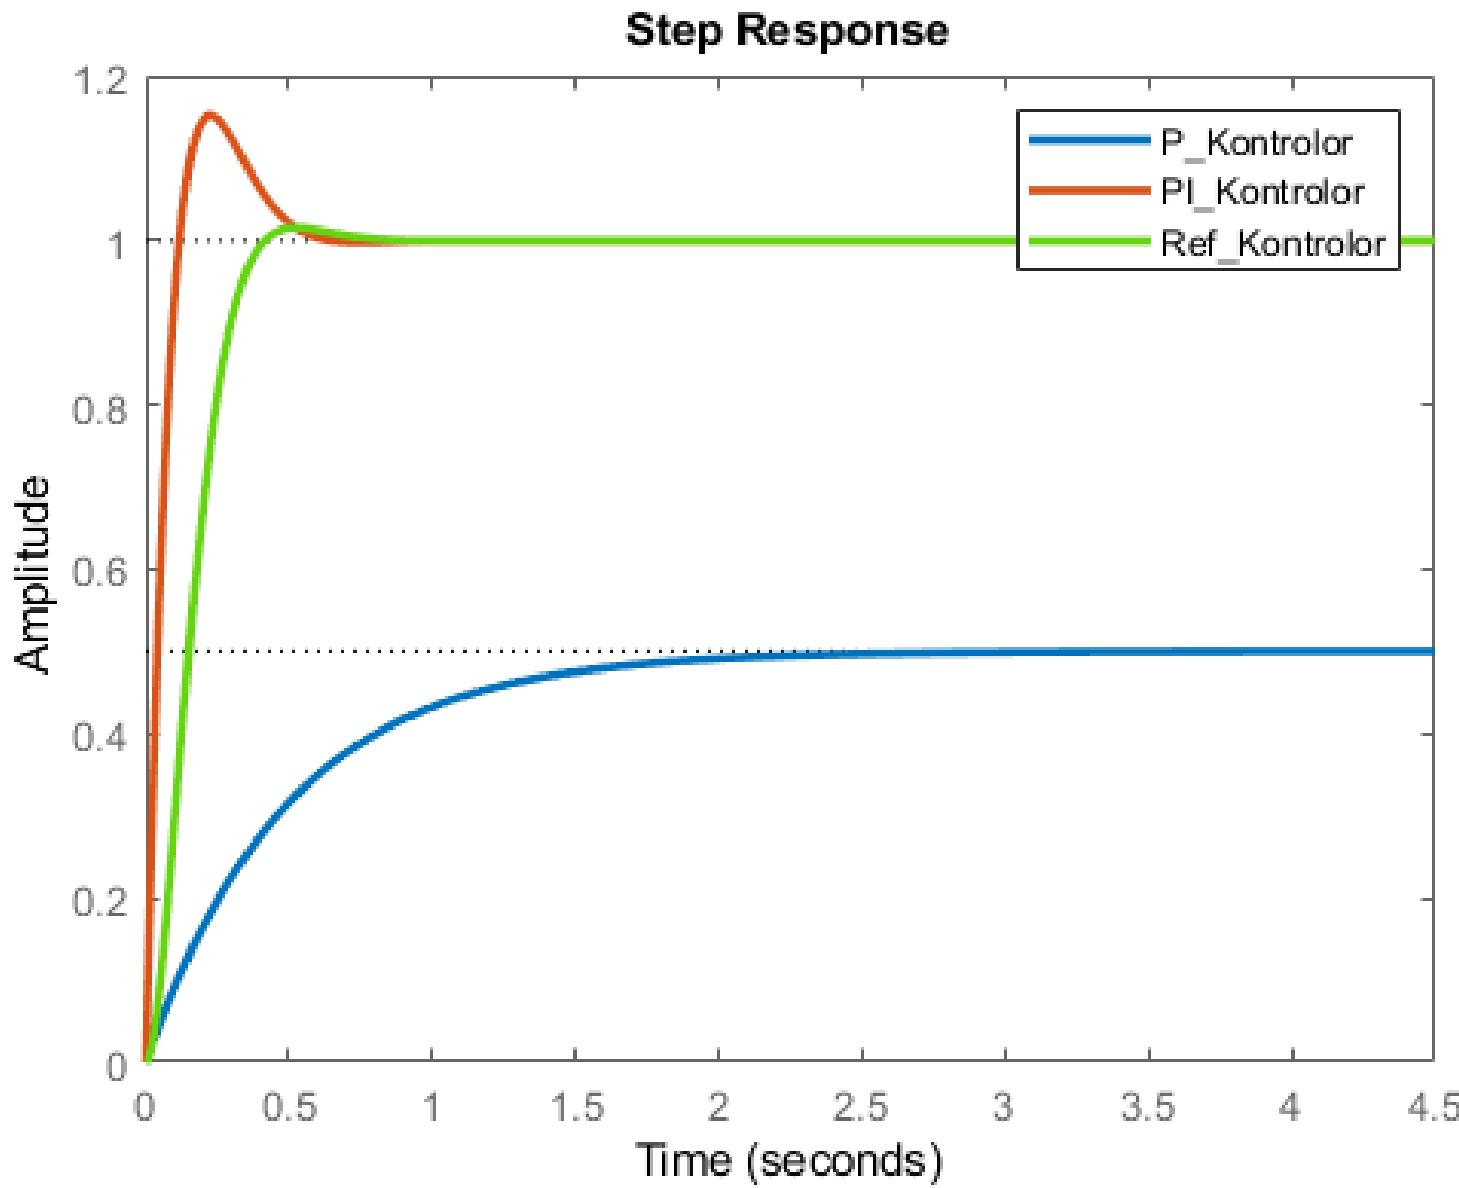

# PI Kontrolör Örneği

Burada amacın PI kontrollü sistemin referans olarak verilen sistem gibi davranmak olmasına rağmen, tasarlanan kontrolör ile daha hızlı bir yanıt alınmış ancak aşma miktarı artmıştır. Bu sorunların genel olarak nedeni kontrol talebini karşılayan kutupların baskın durumda olmaması ya da kutuplara yakın başka sıfır veya kutupların bulunmasıdır.

Kontrolör ile sistemin kutupları istenen noktaya getirilmiştir ancak bu kutupları etkileyen  $z=-6.67$ 'deki sıfır nedeniyle aşmada artış olmuştur. Bu durumun çözümü için sisteme seri bağlı ikinci bir ileri beslemeli kontrol kullanmaktadır.

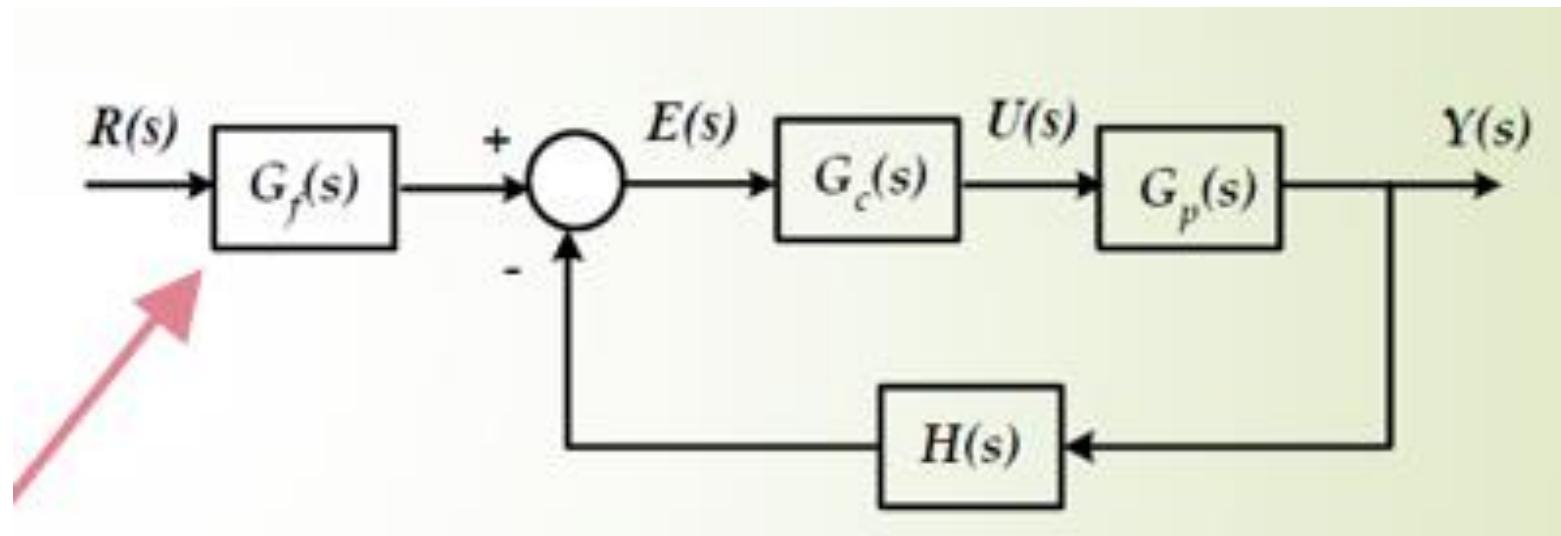

# PI Kontrolör Örneği